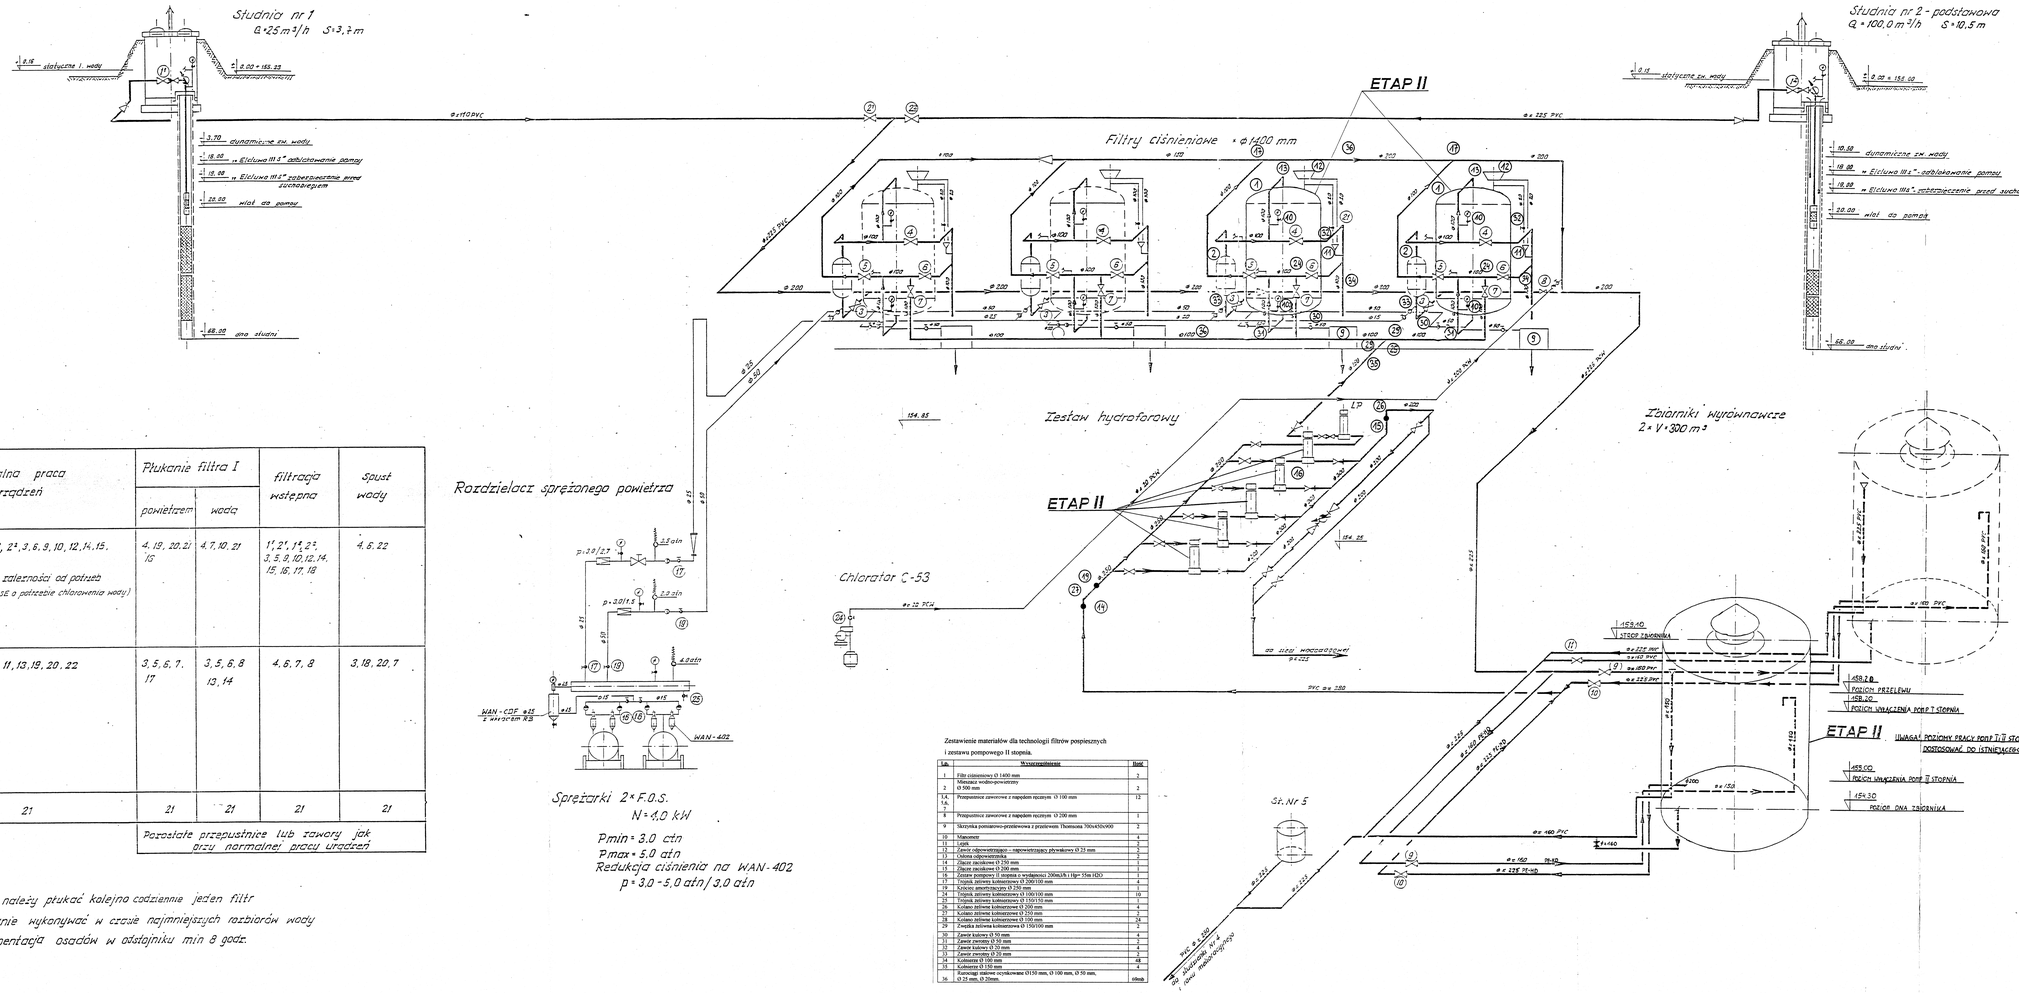

	Normalna praca urządzeń	Płukanie filtra I		filtracja wstępna	spust wody
		powietrzem	wodą		
Zasuwy, przepustnice lub zawory otwarte	1', 2', 1¹, 2¹, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 23 i 24 w zależności od potrzeb (decyzja TGSE o potrzebie chlorowania wody)	4, 19, 20, 21 15	4, 7, 10, 21	1', 2', 1¹, 2¹, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18	4, 6, 22
Zasuwy, przepustnice lub zawory zamknięte	4, 5, 7, 8, 11, 13, 19, 20, 22	3, 5, 6, 7, 17	3, 5, 6, 8 13, 14	4, 6, 7, 8	3, 18, 20, 7
Zawory uchylane	21	21	21	21	21
		Pozostałe przepustnice lub zawory jak przy normalnej pracy urządzeń			

1. Filtry należy płukać kolejno codziennie jeden filtr
2. Płukanie wykonywać w czasie najmniejszych rozbiorów wody
3. Sedymentacja osadów w odstojniku min 8 godz.

Zestawienie materiałów dla technologii filtrów pospiesznych i zestawu pompowego II stopnia

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1	Filtr ciśnieniowy Ø 1400 mm	2
2	Manometr wodno-powietrzny Ø 500 mm	2
3,4, 5, 6,	Przepustnice zawrotne z napędem ręcznym Ø 100 mm	12
8	Przepustnice zawrotne z napędem ręcznym Ø 200 mm	1
9	Skrzynka pomiarowo-przelewowa z przelewem Thomsona 700x450x900	2
10	Manometr	4
11	Lejek	2
12	Zawór odpowietrzająco – napowietrzający pływakowy Ø 25 mm	2
13	Odsuwa odpowietrzająca	2
14	Złącze żeliwowe Ø 150 mm	1
15	Złącze żeliwowe Ø 200 mm	1
16	Zestaw pompowy II stopnia o wydajności 200m3/h i 10p= 55m H2O	1
17	Trójnik żeliwowy kołnierzowy Ø 300/100 mm	4
18	Króciec amortyzacyjny Ø 250 mm	1
19	Trójnik żeliwowy kołnierzowy Ø 150/100 mm	10
20	Kolano żeliwowe kołnierzowe Ø 100 mm	1
21	Kolano żeliwowe kołnierzowe Ø 200 mm	1
22	Kolano żeliwowe kołnierzowe Ø 250 mm	2
28	Kolano żeliwowe kołnierzowe Ø 150 mm	24
29	Zwężka żeliwowa kołnierzowa Ø 150/100 mm	2
30	Zawór kulowy Ø 50 mm	4
31	Zawór zwrotny Ø 50 mm	2
33	Zawór kulowy Ø 20 mm	4
33	Zawór zwrotny Ø 20 mm	2
34	Kołnierze Ø 100 mm	68
35	Kołnierze Ø 150 mm	4
36	Rurociąg stalowy ocynkowane Ø150 mm, Ø 100 mm, Ø 50 mm, Ø 25 mm, Ø 20mm.	około

„BUDINPROJEKT"
JAN JARECKI
96-100 SKIERNIEWICE ul. FELIKSÓW 28A
TEL. 606511212

Nazwa inwestycji	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Krze Duże.
Adres obiektu budowlanego	Krze Duże nr ew. dz. 155/4
Tytuł rysunku	Schemat technologiczny SUW – ETAP II
Projektant branża sanitarna imię i nazwisko	Jan Jarecki upr. nr 43/80 sk-ce
Sprawdzający branża sanitarna imię i nazwisko	mgr inż. Krzysztof Bromarek upr. nr 22/98 sk-ce
Nr rysunku 2	podpis Sierpień 2016r.

JAN STANISŁAW JARECKI
upr. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
96-100 Skierniewice ul. Feliksów 28A
podpis NIP 832-2446-666 REGON 750 [illegible]

53