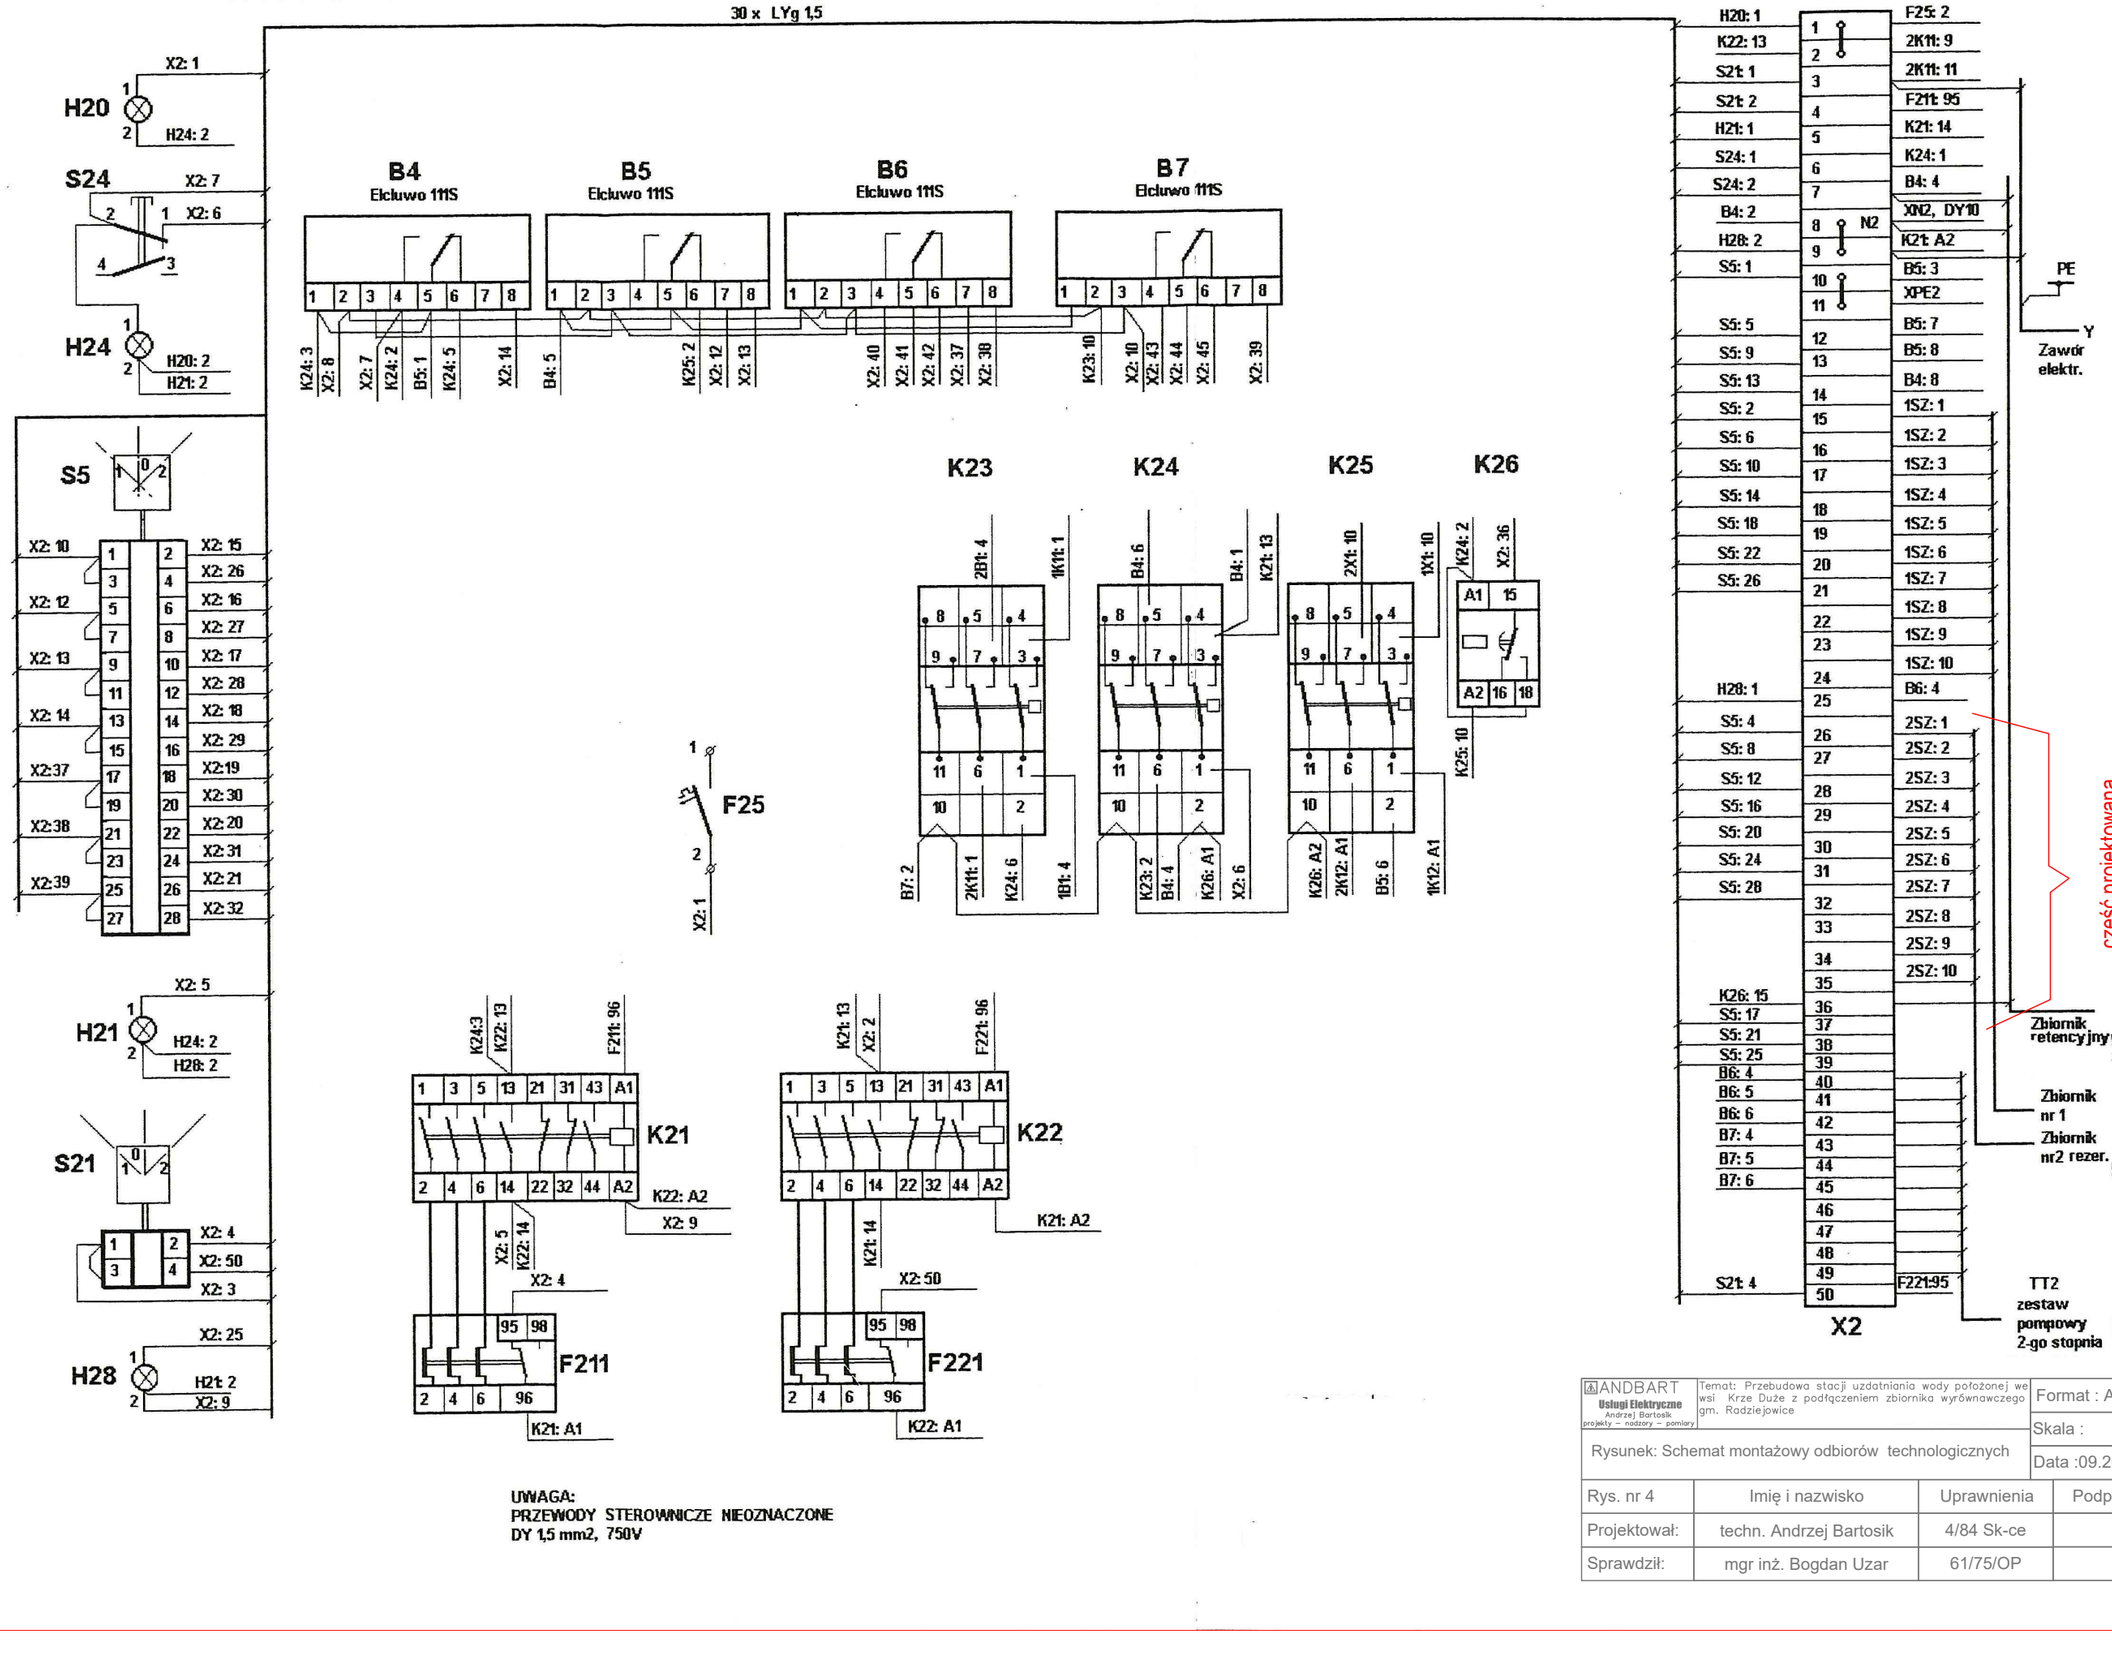

UWAGA:
PRZEWODY STEROWNICZE NIEOZNACZONE
DY 1,5 mm2, 750V

ANDBART Usługi Elektryczne Andrzej Bartosik projekty – nadzory – pomiary	Temat: Przebudowa stacji uzdatniania wody położonej we wsi Krze Duże z podłączeniem zbiornika wyrównawczego gm. Radziejowice		Format : A3
			Skala :
Rysunek: Schemat montażowy odbiorów technologicznych			Data :09.2016
Rys. nr 4	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował:	techn. Andrzej Bartosik	4/84 Sk-ce	
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Uzar	61/75/OP	